

羽幌町告示第36号

羽幌町いきいき交流センタープレハブ冷凍庫取替工事に係る入札公告について

令和 3年 7月 6日

羽幌町長 駒井久晃



1 入札に付する事項

羽幌町いきいき交流センタープレハブ冷凍庫取替工事（別紙「仕様書」のとおり）

2 工事の完了期限

令和 3年11月 1日

3 工事場所

羽幌町いきいき交流センター

羽幌町北3条1丁目29番地

4 入札日時・場所

(1) 入札実施日 令和 3年 7月21日 13時30分

(2) 入札実施会場 羽幌町役場 第1会議室

5 入札参加申込

(1) 受付期間 告示の日から令和 3年 7月15日まで

(2) 提出先 〒078-4198 苫前郡羽幌町南町1番地の1
羽幌町商工観光課

6 入札参加資格

(1) 別紙仕様書に規定する機器を確実に取替することができる者であること。

(2) 下記の①～④に該当しないこと。

① 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者。

② 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を制限されている者。

③ 羽幌町暴力団の排除に関する条例第2条第1号から第3号までの一に該当する者。

④ 羽幌町税（羽幌町に納入義務があるもののみ。）、消費税及び地方消費税を完納していない者

7 入札保証金 入札金額の100分の3以上の額を現金又は羽幌町会計規則第86条第1項各号に掲げる有価証券で納めることとする。

ただし、羽幌町契約規則第8条第1項の各号に掲げる場合においては免除する。

8 無効入札

(1) 羽幌町契約規則第13条各号に該当する入札

(2) 「6 入札参加資格」の要件を満たしていない者のした入札

(3) 郵便又は電信による入札

9 落札者の決定

予定価格以下の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする

10 その他

(1) 入札参加申込書は、羽幌町商工観光課に備え置く

(2) 詳細については、後日、入札参加者に連絡する

※ 問合せ先 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1

羽幌町商工観光課観光振興係

TEL0164-68-7007

工事の内訳書

工 事 名	規 格	数 量	備 考
羽幌町いきいき交流センター プレハブ冷凍庫取替工事			
プレハブ	天井のみフック式 3坪・ウォークインタイプ	式 1	
冷凍コンテナシールドユニット	重耐塩害仕様 -20℃対応	式 1	
冷凍ユニットクーラー		式 1	
コントローラー		式 1	
除霜タンパー・防雪フード		式 1	
フロンガス	R410A	式 1	
プレハブ庫組立工		式 1	
機器搬入・据付工		式 1	
冷媒配管・保温工	スリムダクト含む 10m以内	式 1	
排水配管・保温工		式 1	
二次側配線工事	動力線・信号線 電灯線	式 1	
冷凍機架台		式 1	
機器資材運搬費		式 1	
撤去・運搬費	既存プレハブ、機器 廃棄含む	式 1	
フロンガス回収・破壊費		式 1	
諸経費	雑材、試運転調整等含む	式 1	

(注) 本書は、第1号、第6号、第10号様式に関連

仕様書

1 工事名 羽幌町いきいき交流センタープレハブ冷凍庫取替工事

2 工事場所 羽幌町いきいき交流センター
羽幌町北3条1丁目29番地

3 機器規格 プレハブ冷凍庫一式

※導入機器は、国内メーカーのものとし、導入事業者の責においてアフターケア等の対応が可能なものであること。

・プレハブ

寸法 W3,600 mm×D2,700 mm×H2,400 mm

※寸法誤差の範囲は±100 mmとする

床仕様 ウォークイン仕様

扉種類 W820～870 mm×H1,800～1,900 mm

片開き扉（左ヒンジ）1枚

結合方式 天のみフック

面材 内面：カラー鋼板

外面：カラー鋼板

庫内灯 LED 2個以上（スイッチ付）

・冷凍コンデンシングユニット（防雪フード付）

※下記以上の能力であること

寸法 冬季の積雪を考慮したうえで現地に設置可能なもの

冷媒 R410A

使用範囲 蒸発温度使用範囲 -45 ～ -5 °C

周囲温度使用範囲 -20 ～ 40 °C

冷凍能力 1.42 トン

定格出力 2.2 kW

冷却方式 冷媒液冷却方式

保護装置 高圧遮断装置、電流センサー、溶栓、
吐出ガス加熱防止用サーミスター、逆相防止器、
ヒューズ（動力回路用、操作回路用、送風機用）

・冷凍ユニットクーラー（除霜ダンパー付）

※下記以上の能力であること

冷媒 R410A

庫内温度 -25 ～ -5 ℃

除霜方式 電気ヒータ

保護装置 過熱防止サーモスタット

4 工期 契約日の翌日から令和3年11月1日

5 工事の要項

- ①既存設備（プレハブ冷凍庫一式）を撤去し、新たな設備（プレハブ冷凍庫一式）を設置すること。
- ②供用中の施設のため、施工日程について事前に施設管理者（指定管理事業者）及び担当係と協議すること。
- ③本仕様書に記載されていない事項又は内容について疑義が生じた場合は、担当係と協議し、その指示に従うものとする。




6 その他

現地確認をする場合は、事前に担当係へ連絡すること。

仕様書に明記されていない事項でも、施工上当然必要な設備等の必要機材は請負業者の責任において負担し、施工するものとする。

上記に伴う搬出入、加工、処分等すべての諸費用を含むものとする。

プレハブ冷凍庫 図面

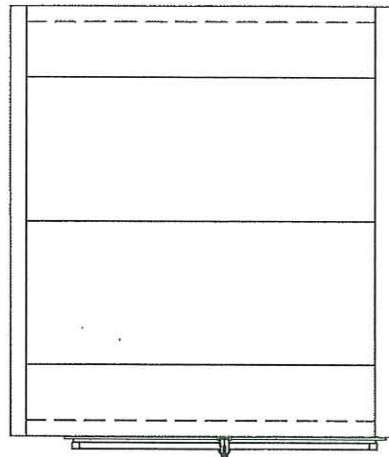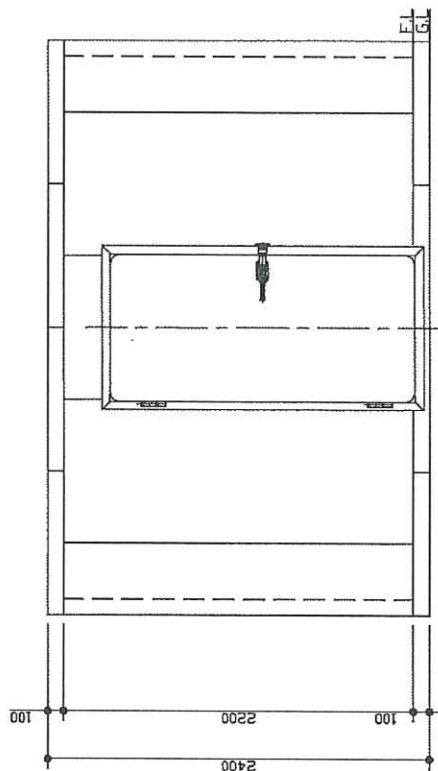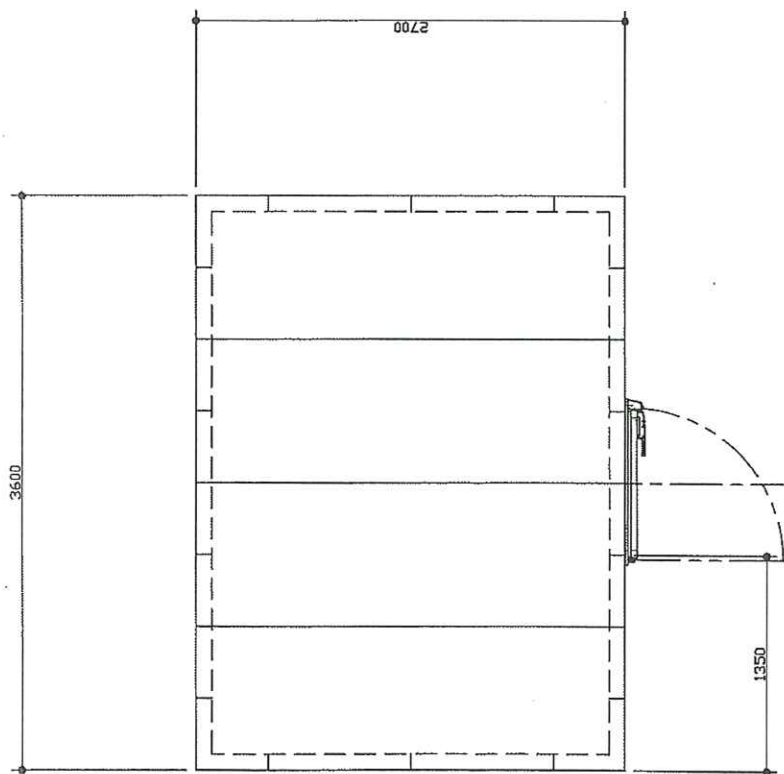

- 寸法 : 表示されているとおおり
誤差範囲±100mm
- 床仕様 : ウォークイン仕様
- 扉寸法 : W820~870mm×H1,800~1,900mm
- 扉種類 : 片開き扉 (左ヒンジ) 1枚
- 結合方式 : 天のみフック
- 面材 : 内面及び外面ともカラー鋼板
- 庫内灯 : LED 2個以上 (スイッチ付)